

## Welkom in de Matrix gebouwen

U bent te gast in één van de gebouwen van Matrix Innovation Center. Wij willen graag een veilige omgeving voor onze huurders en hun bezoekers creëren. Lees de handleiding daarom aandachtig door en volg deze instructies bij een calamiteit.

## Beschikbare hulpmiddelen

- In de EHBO-kamer op de 1<sup>e</sup> verdieping hangt een (AED) t.b.v. reanimatie en een **verbandtrommel**.
- Op de noodplaatgronden staan de posities van vluchtwegen en de brandslanghaspels vermeld.

## Wat te doen bij het ontdekken van brand

### Tijdens kantoortijden (08:30-17:00)

Bij het ontdekken van een brand dient u direct de volgende stappen te ondernemen:

1. handmelder inslaan
2. intern alarmnummer bellen 020 - 888 4444
3. situatie omschrijven
4. andere aanwezigen waarschuwen
5. instructies van BHV-ers opvolgen

### Buiten kantoortijden (17:00-08:30)

Bij het ontdekken van een brand dient u direct de volgende stappen te ondernemen:

1. handmelder inslaan
2. WCW- beveiliging bellen 020 – 592 6000
3. situatie omschrijven
4. andere aanwezigen waarschuwen
5. ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats
6. volg de instructies van WCW-beveiliging of externe hulpdiensten op

## Wat te doen bij een ontruimingsalarm

Een ontruiming wordt kenbaar gemaakt door middel van het slow-whoop signaal.

Bij een ontruiming volgt u de volgende instructies:

1. blijf kalm
2. sluit ramen en deuren (dit *niet* doen bij een bommelding)
3. volg de dichtstbijzijnde veilige vluchtweg. Probeer in verband met struikelgevaar, rustig te lopen. **N.B. Lift en hoofdtrap zijn buiten gebruik**
4. ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats
5. blijf op de verzamelplaats totdat er andere instructies door de BHV-ers worden gegeven


## Rookontwikkeling

Als er rook uit een vluchtweg komt kiest u, indien mogelijk, een andere veiligere vluchtweg.

Rookontwikkeling kan het zicht belemmeren en het ademen bemoeilijken. Omdat de rook vaak omhoog trekt kunt u, als u laag blijft, beter zien en ademen. U kunt uw neus en mond bedekken met een kledingstuk. Waar rook is kan brand zijn.

## Hitte

Als u tijdens een ontruiming meer hitte voelt kiest u, indien mogelijk, een andere vluchtweg. Als u een brandslanghaspel op de sproeistand aanzet kan dit functioneren als een hittedeksel.

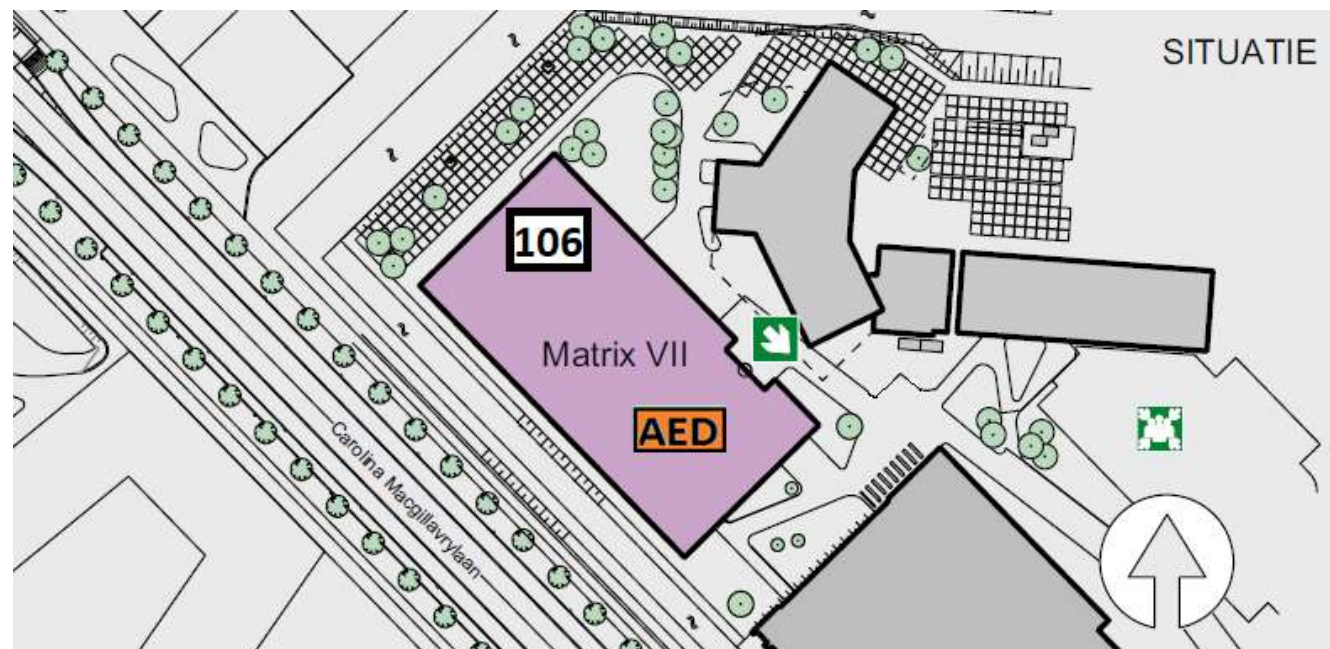

Verzamelplaats



Huisnummer



defibrillator aanwezig in EHBO-kamer 1<sup>e</sup> verdieping

## Overige instructies

### Veilig gebruik van elektriciteit

- Belast wandcontactdozen niet te zwaar. Verdeel apparatuur gelijkmatig over de beschikbare wandcontactdozen.
- Gebruik niet te veel verlengsnoeren. Kluwen snoeren worden al gauw stofnesten. De warmte van de elektriciteit in combinatie met stof en vuil kan het begin zijn van een brand. Zorg er daarom ook altijd voor dat het snoer voldoende dik is en geschikt is voor het totale aangesloten vermogen (Watt).
- Sluit een verlengsnoer niet aan op een ander verlengsnoer. Er is een grote kans dat het aangesloten vermogen te groot is voor het dunste snoer.
- Niet voldoende wandcontactdozen of vermogen? De beheerder kan u helpen met het bijplaatsen van extra groepen of wandcontactdozen.

### Omgaan met afval

- Deponeer papier en karton alleen in de daarvoor bestemde containers. Los papier en karton in een vluchtroute is brandgevaarlijk en personen kunnen er over struikelen.
- Laat i.v.m. brandgevaar geen grofvuil (pallets, meubels) op het terrein achter. Vraag aan de gebouwbeheerder hoe u deze materialen het beste kunt afvoeren.

## Hoe melden?

### Meldingen met spoed

Brand/Ongeval/Incident 020-888 4444 (werktijd)  
020-592 6000 (na werktijd)

Bij brandmelding ook een handmelder indrukken.

### Meldingen zonder spoed

Brand/Ongeval/Incident 020-888 4400

**Geef bij melding altijd duidelijk aan wie, wat en waar.**  
**Vang hulpdiensten op bij de toegang tot het terrein.**

## Adresgegevens gebouw

Matrix SEVEN 1098 XG Science Park 106

## Gevaarlijke stoffen

In de laboratoria op de begane grond en de tweede en derde verdieping worden in beperkte hoeveelheden stoffen met een verhoogd risico opgeslagen. Deze stoffen zijn bestemd voor het uitvoeren van proeven. Waar van toepassing dan wel geëist, worden deze stoffen opgeslagen in daarvoor bestemde brandveiligheids- of zuurkast.

In een aantal laboratoria op de begane grond wordt gewerkt met lasers. Lasers kunnen schade aan huid en ogen veroorzaken.

In de expeditieruimte van de begane grond staat een gasflessenkast t.b.v. de opslag van stikstof.

# Veiligheidsinstructie Matrix SEVEN

